

Environment report

2025

SUMIRUBBER VIETNAM, LTD.



Towards a sustainable environment,
achieving carbon neutrality by 2050


Thông tin công ty



Công ty TNHH Sumirubber Việt Nam


Lô A-11, A-12, KCN Nhật Bản – Hải Phòng

Được thành lập từ năm 2006 và bắt đầu đi vào hoạt động năm 2007, chúng tôi đã có 19 năm hình thành và phát triển. Trong suốt những năm qua chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao thân thiện với môi trường, tạo dựng môi trường làm việc an toàn thân thiện cho toàn bộ công nhân viên.

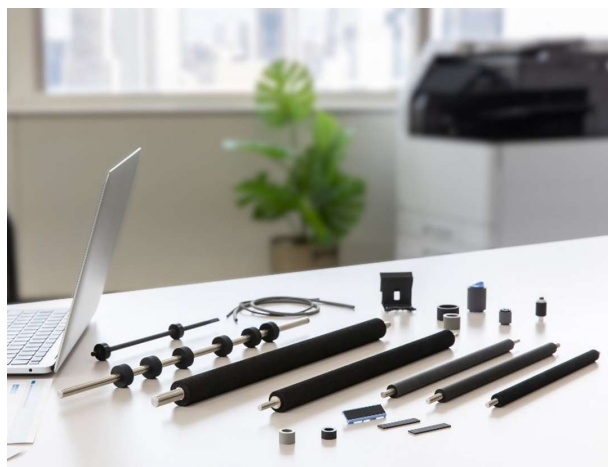




Mục tiêu 2025

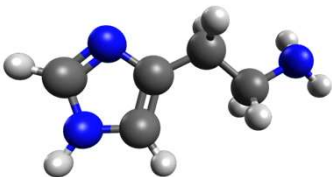▼ ≥ 3%  Giảm Điện	▼ ≥ 3%  Giảm CO2	▼ ≥ 1%  Giảm rác
▼ ≥ 1%  Giảm nước	▼ ≥ 1%  Giảm VOC	No accident  Sự cố MT


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2024

MỤC TIÊU VÀ THỰC TẾ LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ NĂM 2024

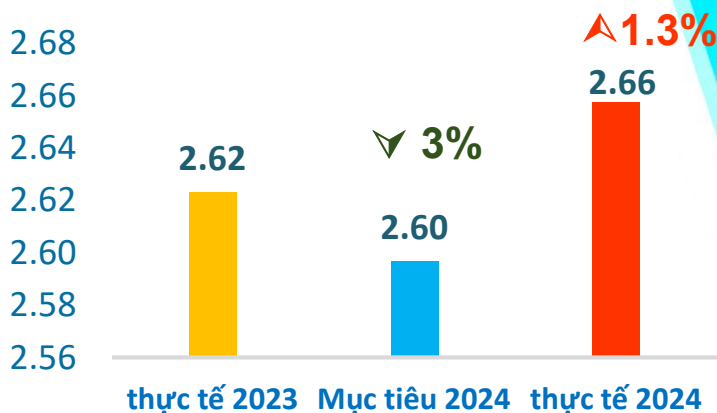

Năm 2024, SRV cũng đã rất nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm lượng điện sử dụng. Tuy nhiên kết quả hoạt động thực tế không được như mong đợi điện tiêu dùng năm 2024 tăng 1.3% so với năm trước. Nguyên nhân do việc giảm nhiệt độ điều hòa từ 28oC xuống 26oC, không sử dụng quạt nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ

MỤC TIÊU GIẢM CO2 2024

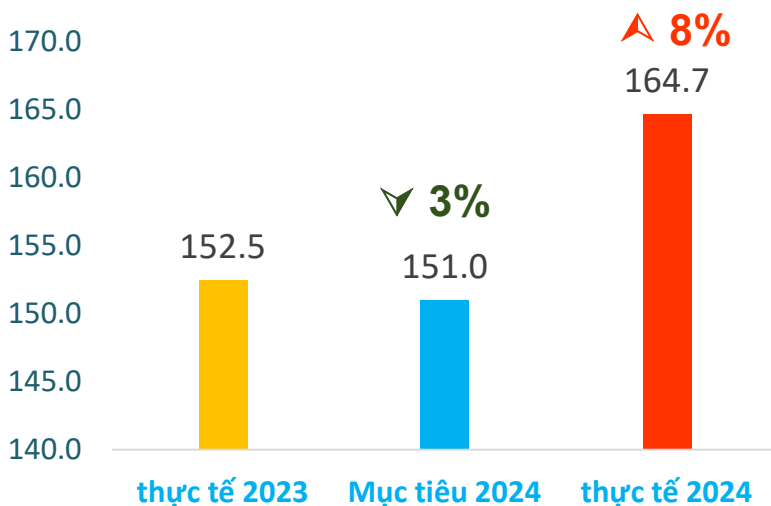

Do tiêu dùng điện năng và tiêu dùng gas tăng trong năm 2024 nên mục tiêu về giảm phát thải khí CO2 cũng bị tăng theo. Hiện tại SRV vẫn tiếp tục theo đuổi dự án về điện sạch để hướng tới mục tiêu đạt được trung hoà các bon vào năm 2050




KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2024

MỤC TIÊU GIẢM RÁC THẢI 2024



Năm 2024, SRV đạt được mục tiêu về giảm rác thải. Chúng tôi đã nỗ lực cố gắng trong việc phân loại, tái sử dụng để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh

MỤC TIÊU TIẾT KIỆM NƯỚC 2024

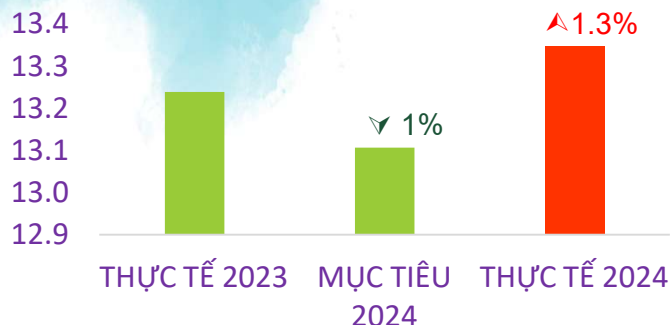

MỤC TIÊU GIẢM SỬ DỤNG CỒN 2024



Năm 2024, SRV đạt được mục tiêu về giảm rác thải. Chúng tôi đã nỗ lực cố gắng trong việc, phân loại, tái sử dụng để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh

MỤC TIÊU GIẢM SỬ DỤNG CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ DỄ BAY HƠI 2024



Năm 2024, SRV đạt được mục tiêu về giảm rác thải. Chúng tôi đã nỗ lực cố gắng trong việc, phân loại, tái sử dụng để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh

Đánh giá môi trường

Định kỳ 1 năm 1 lần,
SRV thực hiện đánh
giá môi trường nội
bộ với các công ty
trong tập đoàn.
Hình thức đánh giá
online qua web



Tổng điểm 98

Tình trạng cải tiến

Tất cả các điểm phát hiện
được đánh giá viên chỉ ra
đều đã được cải tiến

Thời gian đánh giá:
2024/4/20~2024/6/19

SRI
đánh giá

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ



Bên cạnh các đánh giá của tập đoàn và đánh giá bởi
bên thứ 3 SRV cũng có chương trình đánh giá nội hệ
thống quản lý môi trường để tự tìm ra các điểm yếu
trong hệ thống quản lý của mình và cải tiến để hoàn
thiện hơn.

Đánh giá ISO 14001:2015 bởi LRQA



Đánh giá hệ thống quản lý môi trường của SRV được tiến hành trong 2 ngày 24 & 25 tháng 10. Trong 2 ngày đánh giá chuyên gia đã giúp SRV tìm ra một số điểm cần cải tiến để hệ thống quản lý môi trường của công ty được hoàn thiện hơn. Tất cả các điểm này đều đã được SRV cân nhắc và cải tiến

TRỒNG CÂY XANH



2024 SRV đã trồng **90 cây**
Gieo **2000 hạt** và tặng **90 cây xanh** cho
trường học tại địa phương

Hoạt động trồng cây là một hoạt động thường niên của SRV. Hoạt động này đã trở thành một nét văn hoá của công ty và tuyên truyền cho công nhân viên về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn cây xanh.



HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO



DIỄN TẬP PCCC & CNCH

Hằng năm công ty đều phối hợp với CA PCCC để tiến hành đào tạo PCCC & CNCH cho đội PCCC cơ sở và thực tập Phương án chữa cháy để công nhân viên có thể phản ứng nhanh chóng chính xác khi có sự cố xảy ra tại nhà máy.

ĐÀO TẠO ATHC, CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN VSLĐ

Công nhân viên trước khi vào làm việc tại SRV đều được tiến hành đào tạo về ATHC, chính sách môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh các hoạt động đào tạo nội bộ công ty còn phối hợp cùng với các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp để đào tạo cho công nhân viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về các biện pháp làm việc an toàn với hoá chất, an toàn bức xạ.

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HC & MT

Hoạt động giúp cho công nhân viên làm việc với hoá chất có thể phản ứng nhanh chóng khi có sự cố hoá chất xảy ra. Ngăn chặn các ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như sức khoẻ và tính mạng của họ



QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG



Quan trắc nước thải bởi nhà cung cấp

Thông số	Kết quả	Tiêu chuẩn	Đánh giá
pH	6.5	6-9	Đạt
TSS	46	600	Đạt
BOD ₅	38	500	Đạt
COD	71	500	Đạt
Tổng N	31	40	Đạt
Tổng P	3.5	4.4	Đạt
Amoni (NH ₄ ⁺ - N)	20.4	30	Đạt
Sunfua	0.08	0.22	Đạt
Tổng chất hoạt động bề mặt	0.13	5	Đạt
Dầu mỡ động, thực vật	1.3	10	Đạt
Dầu mỡ khoáng	1.3	5.5	Đạt

Bảng kết quả quan trắc nước thải năm 2024

Năm 2024 tần suất quan trắc môi trường của SRV với khí thải là 2 lần/năm và nước thải là 1 lần/năm.

Công ty đã phối hợp với các đơn vị có đủ chức năng để tiến hành quan trắc môi trường theo đúng quy định.

Kết quả quan trắc môi trường nước thải và khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN và khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng.



Quan trắc môi trường lao động 2024

Năm 2024 công ty tiến hành quan trắc môi trường lao động tại 20 vị trí làm việc của công nhân. Các thông số được giám sát bao gồm: Yếu tố vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, hơi khí độc...

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG MÔI TRƯỜNG



Chương trình hôm nay tôi sống xanh hơn

Công nhân viên quét mã để tham gia chương trình. Ban tổ chức đã chọn ra 60 người có câu trả lời đúng và nhanh nhất để trao 60 phần quà hấp dẫn của chương trình



Lễ trao quà cho các công nhân viên đoạt giải



Anh tổng giám đốc Satoyoshi Naoyuki trao quà cho CNV đoạt giải



Phần thưởng dành cho công nhân viên đoạt giải

Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn bộ công nhân viên công ty

Để tuyên truyền, khuyến khích công nhân viên tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, trong tháng môi trường công ty đã treo các áp phích và băng dôn kêu gọi công nhân viên cùng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường như: Tiết kiệm điện, bảo vệ nguồn nước, giảm rác thải nhựa, giữ gìn môi trường trong sạch.



CẢI TIẾN MÔI TRƯỜNG

Thay đèn cho toàn bộ nhà xưởng

Năm 2024, công ty đã tiến hành thay toàn bộ đèn nhà xưởng. Đèn mới có độ sáng cao hơn so với đèn cũ cùng một mức độ tiêu thụ năng lượng.

Các khu vực có độ sáng không đạt tiêu chuẩn sau khi được thay đèn thì đều đã đạt tiêu chuẩn. Với các khu vực do số lượng bóng đèn không đủ hoặc vị trí đèn không hợp lý làm cho ánh sáng bị che khuất thì sẽ được bổ xung thêm bóng và điều chỉnh vị trí đèn cho phù hợp.



Đèn led độ sáng cao được sử dụng để thay thế cho các loại đèn cũ



Vị trí: Phòng đường kính PF	Đèn cũ		Đèn mới		Tiêu chuẩn độ sáng
	Độ sáng (Đèn cũ) (Lux)	Đánh giá	Độ sáng (Đèn mới) (Lux)	Đánh giá	
Máy HTM4400	231	Không đạt	901	Đạt	300
Máy HTM2000	199	Không đạt	715	Đạt	300
Máy HTM3800	168	Không đạt	890	Đạt	300

Kết quả đo độ sáng tại khu vực phòng đường kính trước và sau khi thay đèn

CẢI TIẾN MÔI TRƯỜNG

Thay điều hoà cho toàn bộ xưởng


Hệ thống điều hòa hiện tại của SRV đã được sử dụng quá 10 năm nên hiệu suất kém, tiêu hao nhiều năng lượng nhưng hiệu quả làm mát thấp. Hơn nữa, khu vực sản xuất có nhiều máy móc tỏa nhiệt nên vào mùa hè hệ thống không đủ công suất, không làm mát được không khí làm việc.

Do vậy, để tạo môi trường làm việc mát mẻ cho toàn bộ công nhân viên, công ty đã quyết định thay mới toàn bộ hệ điều hòa cũ tại các xưởng 2, xưởng 3 bằng hệ điều hòa công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả làm mát cao.

Mục tiêu vào mùa hè nhiệt độ trong xưởng có thể đạt 26°C đảm bảo hiệu quả làm việc và an toàn.



Hình ảnh dàn lạnh tại khu vực kiểm tra

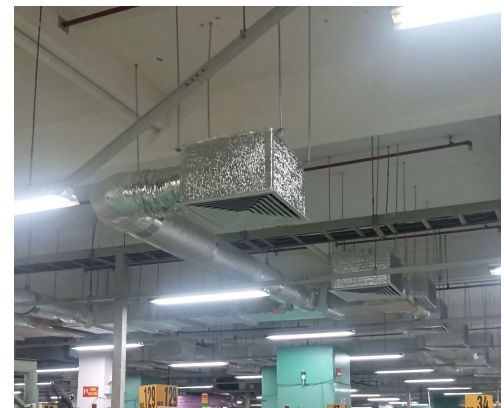

Hình ảnh dàn lạnh tại khu vực gia công xưởng 3

Vị trí	Số cụm điều hòa	Tổng số lượng mặt gió lạnh
Tầng 1 xưởng 2	4	24
Tầng 2 xưởng 2	6	30
Tầng 1 xưởng 3	7	42
Tầng 2 xưởng 3 Đúc DC	1	
Tầng 2 xưởng 3 Khu vực kiểm tra	4	17
Phòng ép	2	-



Không chỉ thay mới toàn bộ điều hòa, SRV còn di chuyển vị trí của cục nóng điều hòa ra khỏi các canopy nhằm giảm nhiệt độ canopy vào mùa hè và giúp cho điều hòa tản nhiệt tốt hơn giảm gánh nặng cho việc tản nhiệt tại cục nóng điều hòa. Giúp tăng tuổi thọ của điều hòa.

BÁO MÔI TRƯỜNG

2025



CÔNG TY TNHH SUMIRUBBER VIETNAM, LTD.

Địa chỉ : Lô A-11, A-12, KCN Nhật Bản-Hải Phòng,
Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng

Bộ phận ban hành: An toàn & Môi trường